

Справ. N	Перв. примен.
	ПВС6.641.059



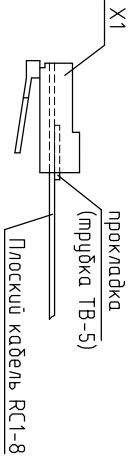


Рис.1  
Использование шлеуфа РС1-8

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка на кабель ТР8V8СR	1	
X2	Вилка на кабель ТР8V8СR	1	

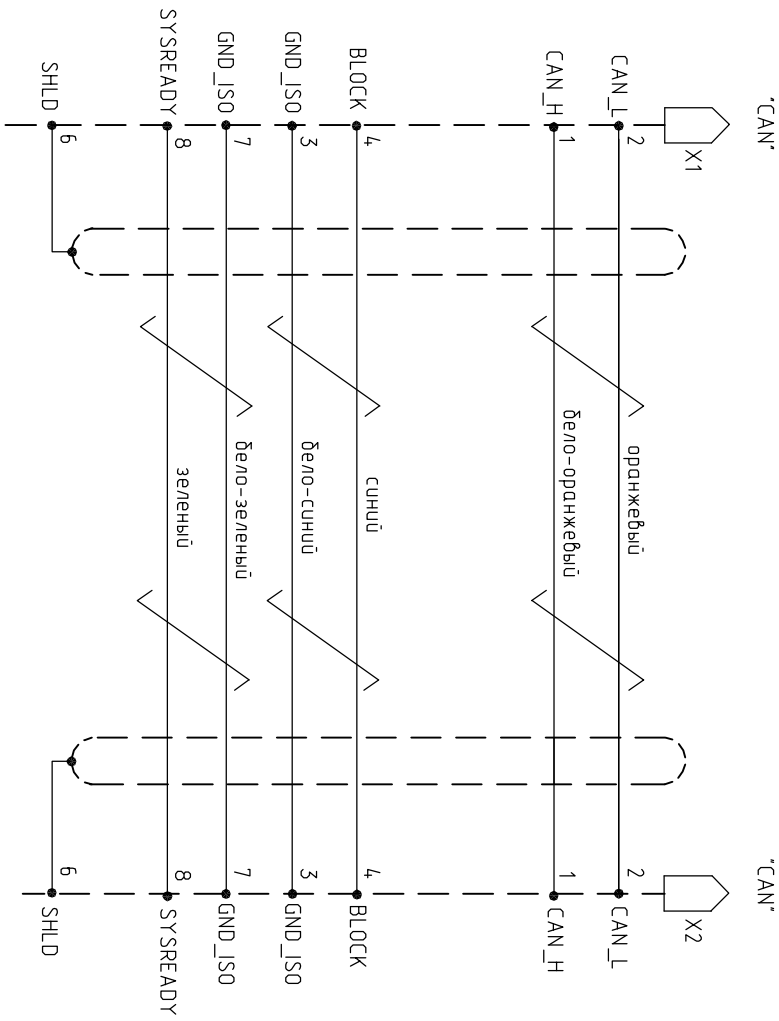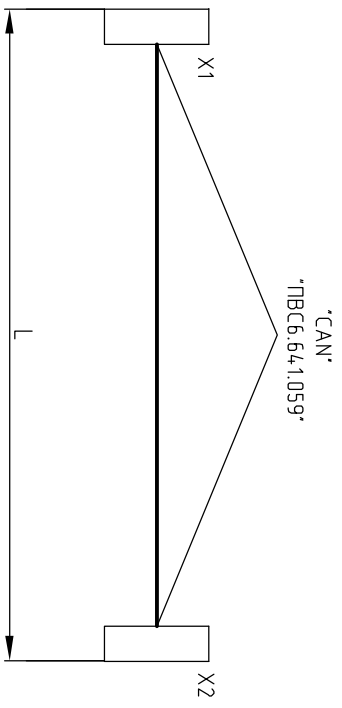

1. Значение L задается при заказе.
2. Маркировать шильдиками согласно ПВС6.820.4.34
3. Кабель РААР-ТРОНИС-Сп 4x2x0,14 многожильный, двойного экранирования. (доп. замена - кабель вилка пара СТР-5).  
При длине кабеля менее 0,3м использовать шлеуф (москский кабель) РС1-8 с прокладкой (трубка ТВ-5 длиной (10±1)мм) (см. рис.1)

Инв. N подл	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дцбл	Подп. и дата
-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

ПВС6.641.059 ЭЗ			
1	Линк	Возв	
Изм	Лист	N докум	Подп.
Разраб.	Бороздин	25.10.07	
Проб.			
Т. контр.	Бороздин		
Нач. КБ			
Н. контр			
Умб.			
Кабель "CAN"		Лист	Листов 1